


可程式控制器一般可執行2組8段(多點)


但若只需單點控制，只需將第一段參數值設為0

變可執行單點控制器之功能(可任意更改執行條件值SV)


參數設定

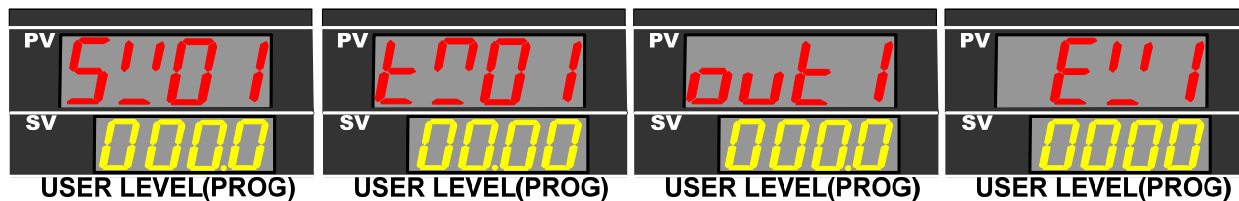

(01)將參數SV01/TM01/OUT1/EV1 SV值設為0

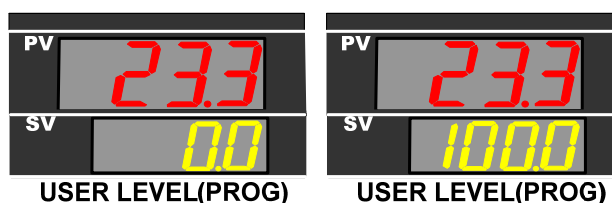

$PV < SV + ALA1$ AL1 ON

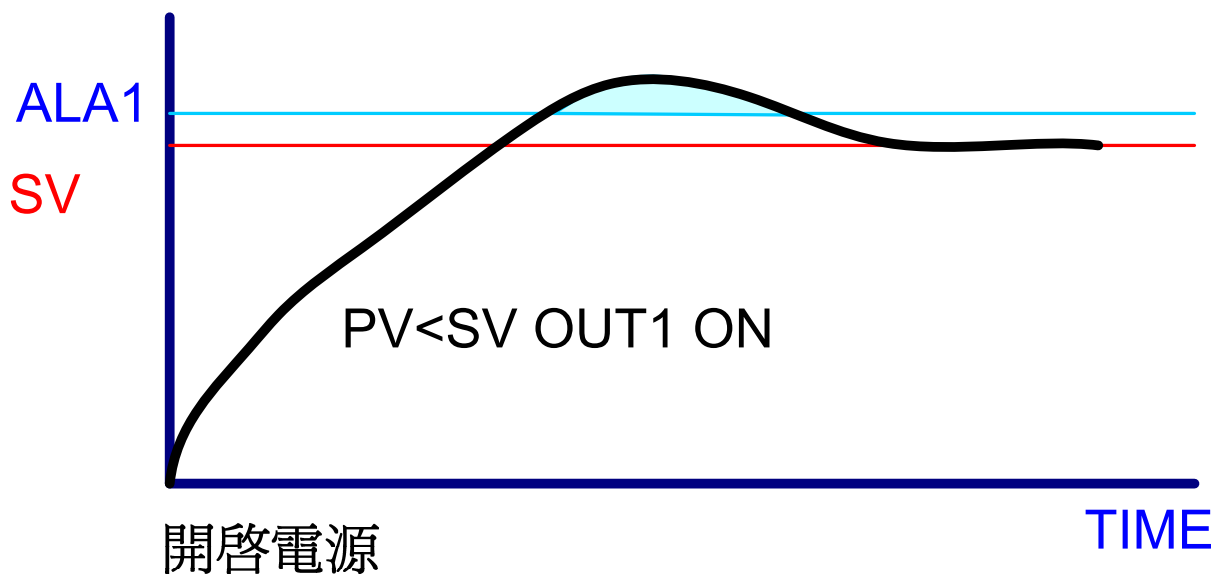

(02)回到PV便可依需求設定SV值